

Legenda :

K    kondenzační kotel 24 kW s integrovaným zásobníkem 20 litrů

————— ... nové přívodní potrubí    65°C


----- ... nové vratné potrubí    55°C

Regulace provozu bude zajištěna ekvitermní regulací.

Potrubní rozvody od kotle k jednotlivým tělesům jsou provedeny z polotvrdé mědi a budou izolovány návleky na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. §6, odst. 9 (do DN 20 - 20 mm; DN 20 až DN 35 - 30 mm). Desková tělesa VK budou instalována s termostatickou hlavicí.

Dekoratивní tělesa (žebříčky) budou instalována s termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí.

Všechna tělesa musí mít osazenou odvzdušňovací a zaslepovací zátku.

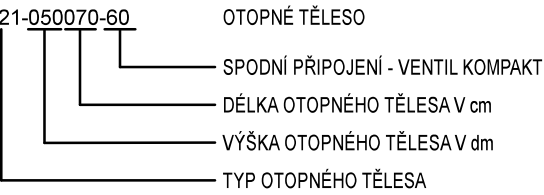

VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA  $T_e = -12^{\circ}\text{C}$

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
P.01	VELÍN	15,72
P.02	CHODBA	7,71
P.03	HYGIENA	1,18
P.04	HYGIENA	1,29
P.05	PRÁDELNA	5,81
P.06	DÍLNA	12,56
P.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,63
P.08	PŘEDSÍŇ	3,37
P.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,23
P.10	SKLAD	6,12
P.11	KOMORA	11,92
P.12	KOMORA	12,03
P.13	KOMORA	11,5
P.14	KOMORA	11,5



PROJEKT	REKONSTRUKCE	
	A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	
	STRÁŽNICE KYJE	
	PRAHA 14, VLKOVICKÁ 1142	
INVESTOR	LESY HL. M. PRAHY	
	PRÁČSKÁ 1885	
	106 00 PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE	
STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE	
	PRO ÚZ. ŘÍZENÍ A STAV. POVOLENÍ	
	D.1.1.A	
ČÁST PROJEKTU	ČÁST ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	
	HP	
	ING. OLDŘICH BĚLINA	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	PETÝRKOVA 1943, 148 00 PRAHA 4	
	+420 732 355 652	
	Jan Holub, Jezbořice 118, 530 02	
VÝKRES	+420 777 609 641, info@e-prukaz.cz	
	VYTÁPĚNÍ 1.NP - NÁVRH	
	DATUM	MĚŘITKO
RAZITKO	10/2017	1:50
	ČÍSLO VÝKRESU	
	D.1.4.A.02	
	PÁŘE Č.	